

Tafel 1

Job: NestJob 577
Abrufe: 17000791, 17000793

Material: Verzinkt gf 1.00 mm
Tafelmaße: 2983 * 1500 mm

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

330 * 94 mm


Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Innen

A=300
B=700
E=50
F=50
G=15
R=0

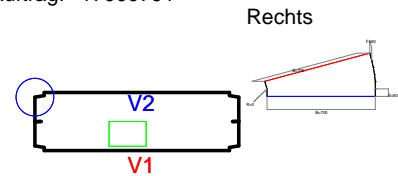

EG-ZU-19

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2:
V3:

Falz1: Glatt
Falz2: Glatt

754 * 354 mm

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 1 Anz: 1

Boden


EG-AB-17

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 1 / BO

Lief.: 30.05.2017

2

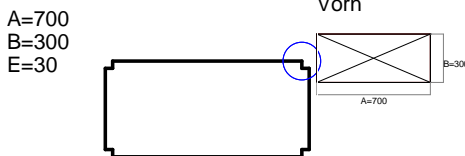

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1:
V2:
V3:

Falz1:
Falz2: Glatt

1000 * 1000 mm


Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 1 Anz: 1

Innen

Breite(mm)
Höhe(mm)
Flächenet

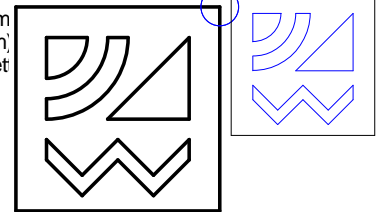

EG-AB-18

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 902 / DXF

Lief.: 30.05.2017

3

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:

Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

506 * 443 mm

Kantung: -14°

DHK: Dichtheitsklasse B

2 / 3 Anz: 1

Hinten


Zuluft-1

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 41 / UA

Lief.: 31.05.2017

4

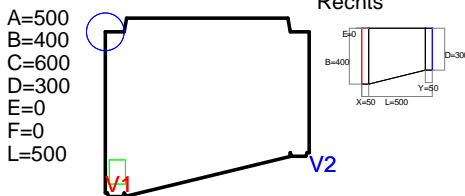

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:

Falz1: Pittsburgh
Falz2: Stehfalz

855 * 855 mm


Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Hinten

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

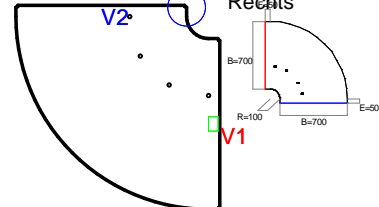

EG-AB-11

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

5

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:

Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

500 * 368 mm

Kantung: 10°

DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 4 Anz: 1

Vorn


EG-ZU-26

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 41 / UA

Lief.: 30.05.2017

6

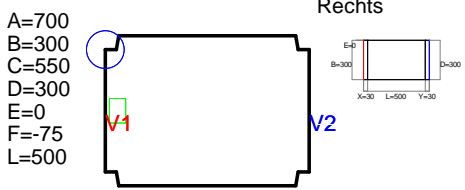

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:

Falz1: Pittsburgh
Falz2: Stehfalz

855 * 855 mm


Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

2 / 4 Anz: 1

Vorn

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

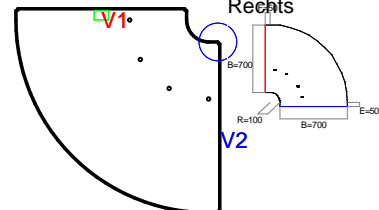

EG-AB-11

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

7

DEMO


Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Pittsburgh
Falz2: Stehfalz
366 * 1351 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100



8





DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
668 * 251 mm

A=600
B=300
D=600
E=50
F=50
G=90
R=100



9 P2

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-AB-11

5 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

Zuluft-2

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 1.00 mm

Teil: 21 / BA
Lief.: 31.05.2017

Tafel 2

Job: NestJob 577
Abrufe: 17000791, 17000793

Material: Verzinkt gf 0.90 mm



Tafelmaße: 2936 * 1499 mm

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
500 * 368 mm

A=700
B=300
C=550
D=300
E=0
F=-75
L=500



1

Kantung: 10°
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-26

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm


Teil: 41 / UA
Lief.: 30.05.2017

DEMO


Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
668 * 1022 mm

A=600
B=300
D=600
E=50
F=50
G=90
R=100



2





DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
721 * 274 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=15
R=0



3

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-17

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm


Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

DEMO


Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100



4





DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
721 * 274 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=15
R=0



5

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-19

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-20

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

Hinten


Hinten

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
 B=700
 E=50
 F=50
 G=90
 R=100

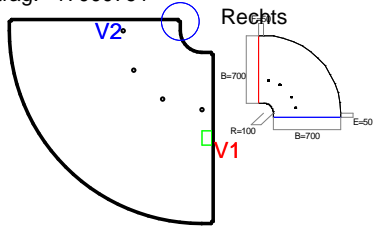

EG-ZU-11

Kantung: DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
 Lief.: 30.05.2017


Hinten

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
 B=700
 E=50
 F=50
 G=90
 R=100

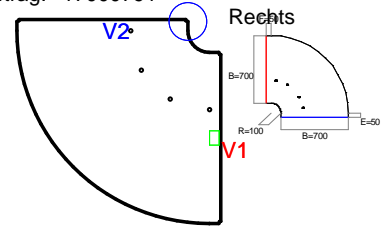

EG-ZU-13

Kantung: DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Hinten


Teil: 20 / BS
 Lief.: 30.05.2017

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
494 * 718 mm

A=700
 B=300
 C=550
 D=300
 E=0
 F=-75
 L=500



EG-ZU-26

Kantung: 0° DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA
 Lief.: 30.05.2017


Links

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
274 * 721 mm

A=300
 B=700
 E=50
 F=50
 G=15
 R=0

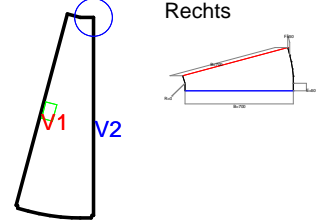

EG-ZU-17

Kantung: DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Vorn

Teil: 20 / BS
 Lief.: 30.05.2017

Tafel 3

Job: NestJob 577
 Abrufe: 17000791, 17000793

Material: Verzinkt gf 0.90 mm


Tafelmaße: 2887 * 1499 mm

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
294 * 568 mm

A=550
 B=300
 C=300
 D=300
 E=0
 F=-125
 L=300

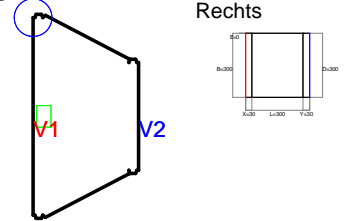

EG-ZU-30

Kantung: 0° DHK: Dichtheitsklasse B

3 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Links


Teil: 41 / UA
 Lief.: 30.05.2017

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
294 * 568 mm

A=550
 B=300
 C=300
 D=300
 E=0
 F=-125
 L=300



EG-ZU-30

Kantung: 0° DHK: Dichtheitsklasse B

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA
 Lief.: 30.05.2017


Rechts

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
 Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
 V2: SB 20
 V3:
 Falz1: Schnappfalz
 Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
 B=700
 E=50
 F=50
 G=90
 R=100

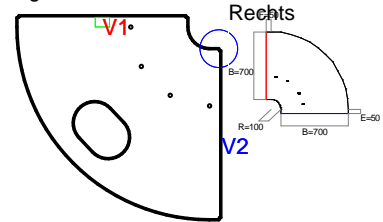

EG-ZU-11

Kantung: DHK: Dichtheitsklasse B

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Vorn

Teil: 20 / BS
 Lief.: 30.05.2017


DEMO

4

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
325 * 368 mm

A=550
B=300
C=300
D=300
E=0
F=-125
L=300

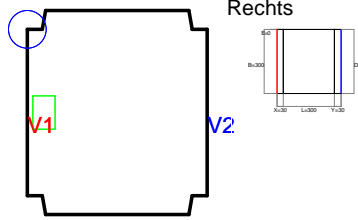

EG-ZU-30

Kantung: 28°

DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA

Lief.: 30.05.2017

Vorn


DEMO

5 P4

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

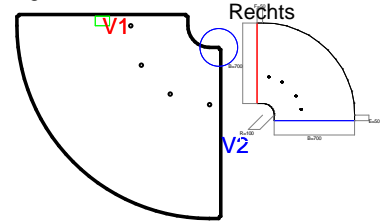

EG-ZU-20

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

Vorn


DEMO

6

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
856 * 856 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

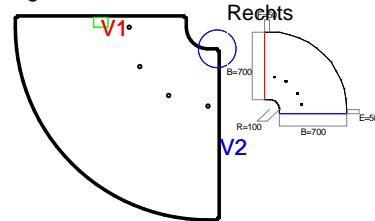

EG-ZU-13

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

2 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

Vorn


DEMO

7

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
494 * 718 mm

A=700
B=300
C=550
D=300
E=0
F=-75
L=500

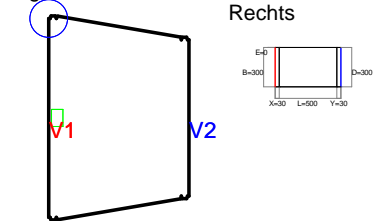

EG-ZU-26

Kantung: 0°

DHK: Dichtheitsklasse B

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA

Lief.: 30.05.2017

Rechts


DEMO

8

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 1351 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

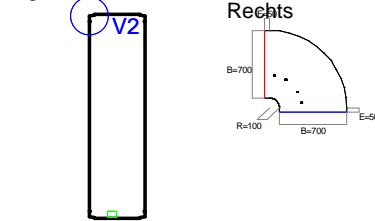

EG-ZU-11

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

5 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

Aussen


DEMO

9

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
274 * 721 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=15
R=0

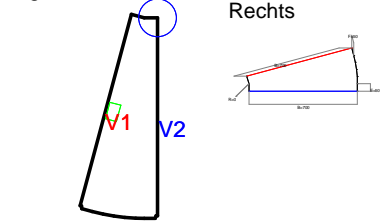

EG-ZU-19

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

1 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

Vorn

Tafel 4

Job: NestJob 577
Abrufe: 17000791, 17000793

Material: Verzinkt gf 0.90 mm

Tafelmaße: 2688 * 1499 mm


DEMO

1

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 1351 mm

A=300
B=700
E=50
F=50
G=90
R=100

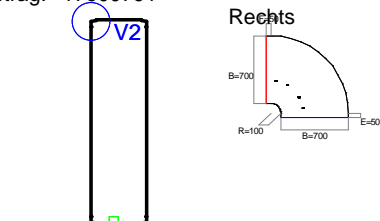

EG-ZU-13

Kantung:

DHK: Dichtheitsklasse B

5 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS

Lief.: 30.05.2017

Aussen

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

368 * 1351 mm

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B



5 / 4 Anz: 1

Aussen

EG-ZU-20

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

494 * 1018 mm

Kantung: 0°
DHK: Dichtheitsklasse B



1 / 3 Anz: 1

Vorn+Links

Zuluft-1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA
Lief.: 31.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

456 * 756 mm

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B



1 / 4 Anz: 1

Vorn

Zuluft-2

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 21 / BA
Lief.: 31.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

506 * 666 mm

Kantung: 14°
DHK: Dichtheitsklasse B



3 / 3 Anz: 1

Rechts

Zuluft-1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA
Lief.: 31.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Aufmassteile 31.05.2017
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000793

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

756 * 456 mm

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B



2 / 4 Anz: 1

Hinten

Zuluft-2

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 21 / BA
Lief.: 31.05.2017

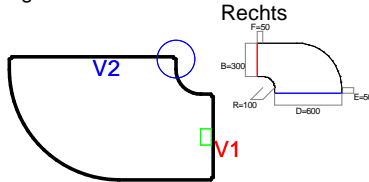

DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

325 * 368 mm

Kantung: 28°
DHK: Dichtheitsklasse B



2 / 4 Anz: 1

Hinten

EG-ZU-30

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 41 / UA
Lief.: 30.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

330 * 94 mm

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B



3 / 4 Anz: 1

Innen

EG-ZU-17

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017



DEMO

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz

368 * 251 mm

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B



4 / 4 Anz: 1

Innen

EG-ZU-13

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017




DEMO

10

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 277 mm

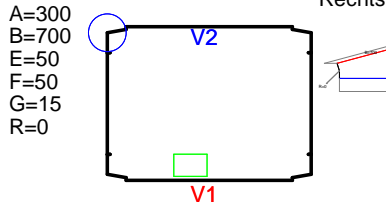

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-17

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017


Aussen

DEMO

11 P6

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 251 mm

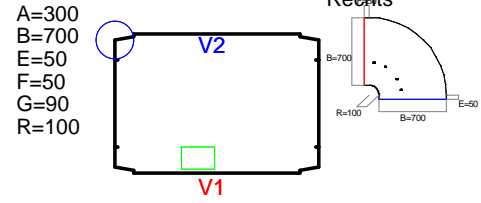

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-11

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Innen


Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

DEMO

12

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 277 mm

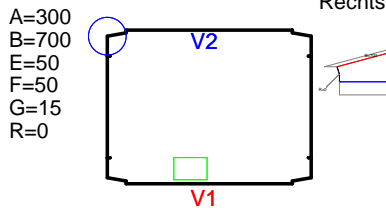

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-19

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017


Aussen

DEMO

13

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Schnappfalz
Falz2: Rohrfalz
368 * 251 mm

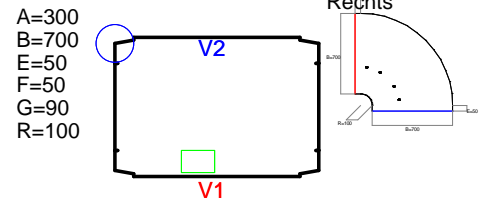

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-20

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Innen


Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017

DEMO

14

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2: SB 20
V3:
Falz1: Pittsburgh
Falz2: Stehfalz
366 * 251 mm

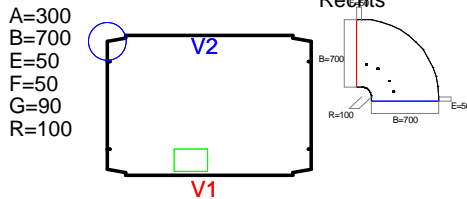

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-AB-11

4 / 4 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Teil: 20 / BS
Lief.: 30.05.2017


Innen

DEMO

15

Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH Z.-Nr.: Speisesaal EG
Projekt: Baustelle 123 Auftrag: 17000791

V1: SB 20
V2:
V3:
Falz1: Glatt
Falz2: Glatt
354 * 354 mm

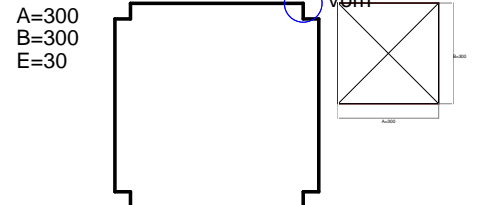

Kantung:
DHK: Dichtheitsklasse B

EG-ZU-35

1 / 1 Anz: 1

Verzinkt gf 0.90 mm

Boden

Teil: 1 / BO
Lief.: 30.05.2017