


e-klimaX installieren



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

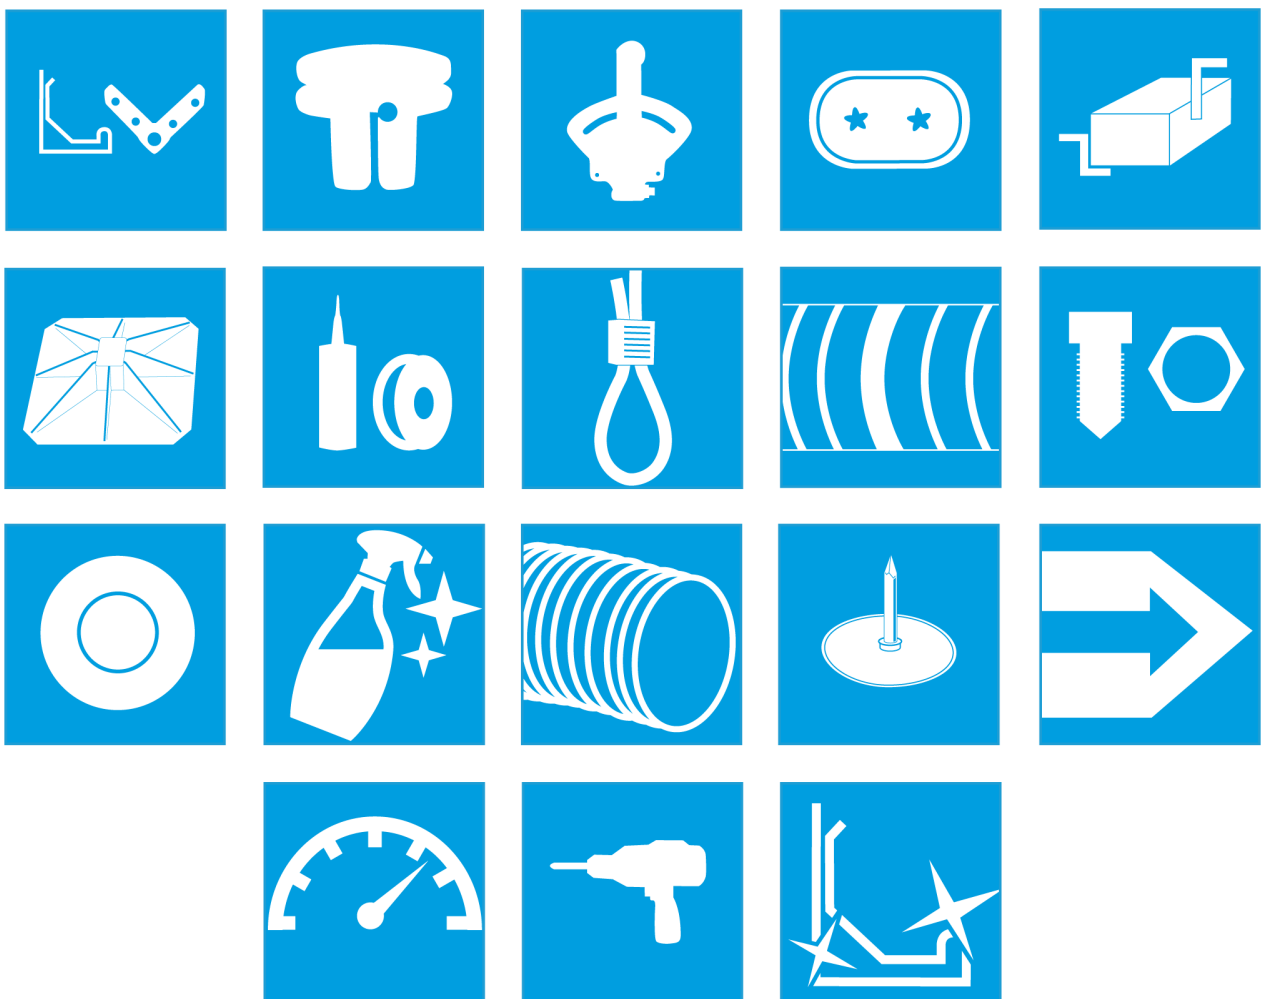

Inhaltsverzeichnis

e-klimaX installieren	1
1. Update der Datenbank	1
2. Installation durchführen	1
3. Lizenzschlüssel eingeben	1
4. ODBC-Verbindung einstellen	1

e-klimaX installieren

Bitte beachten Sie: diese Anleitung ist ausschließlich für die Access-Variante von e-klimaX.

Für die SQL-Server-Variante setzen Sie sich bitte vorab mit uns in Verbindung.

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor. Einen Schritt, der auf Ihren Fall nicht zutrifft, lassen Sie aus.

1. Update der Datenbank

Wenn auf dem Computer bereits e-klimaX 4 oder 5 läuft: [Update Datenbank](#).

Das Update übernimmt die vorhandene Datenbank nach Version 6. Ihre bisherigen Aufträge bleiben dabei erhalten.

Sichern Sie die Datenbank vorher: [Access-Datenbank sichern](#) →

2. Installation durchführen

Das Setup erhalten Sie nach der Bestellung per E-Mail.

2.1 Installation

e-klimaX ist noch nicht installiert. Doppelklick auf `eklimax6_setup_ger.exe`.

[Programm installieren](#)

2.2 Update

e-klimaX ist bereits installiert. Doppelklick auf `eklimax6_update_ger.exe`.

[Update Programm](#)

3. Lizenzschlüssel eingeben

Beim ersten Start tragen Sie den Namen und den Lizenzschlüssel aus der Mail ein. Diesen Start führen Sie einmal als Administrator aus. Danach starten Sie e-klimaX normal per Doppelklick.

[Lizenzschlüssel eingeben](#)

4. ODBC-Verbindung einstellen

Nutzen mehrere Computer dieselbe Datenbank, stellen Sie die ODBC-Verbindung an jedem dieser Computer ein.

Installieren Sie e-klimaX dazu zuerst auf jedem Computer. Kopieren Sie danach den Klimax-Ordner

von einem Computer auf das gemeinsame Netzlaufwerk. Stellen Sie nun auf jedem Computer die **ODBC-Verbindung** auf dieselbe Datenbank `eklimax2000.mdb` in Ihrem Netzwerk ein.

From:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - **MEZ-TECHNIK Wiki**

Permanent link:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:support:installation> 

Last update: **2026/10/16 13:41**